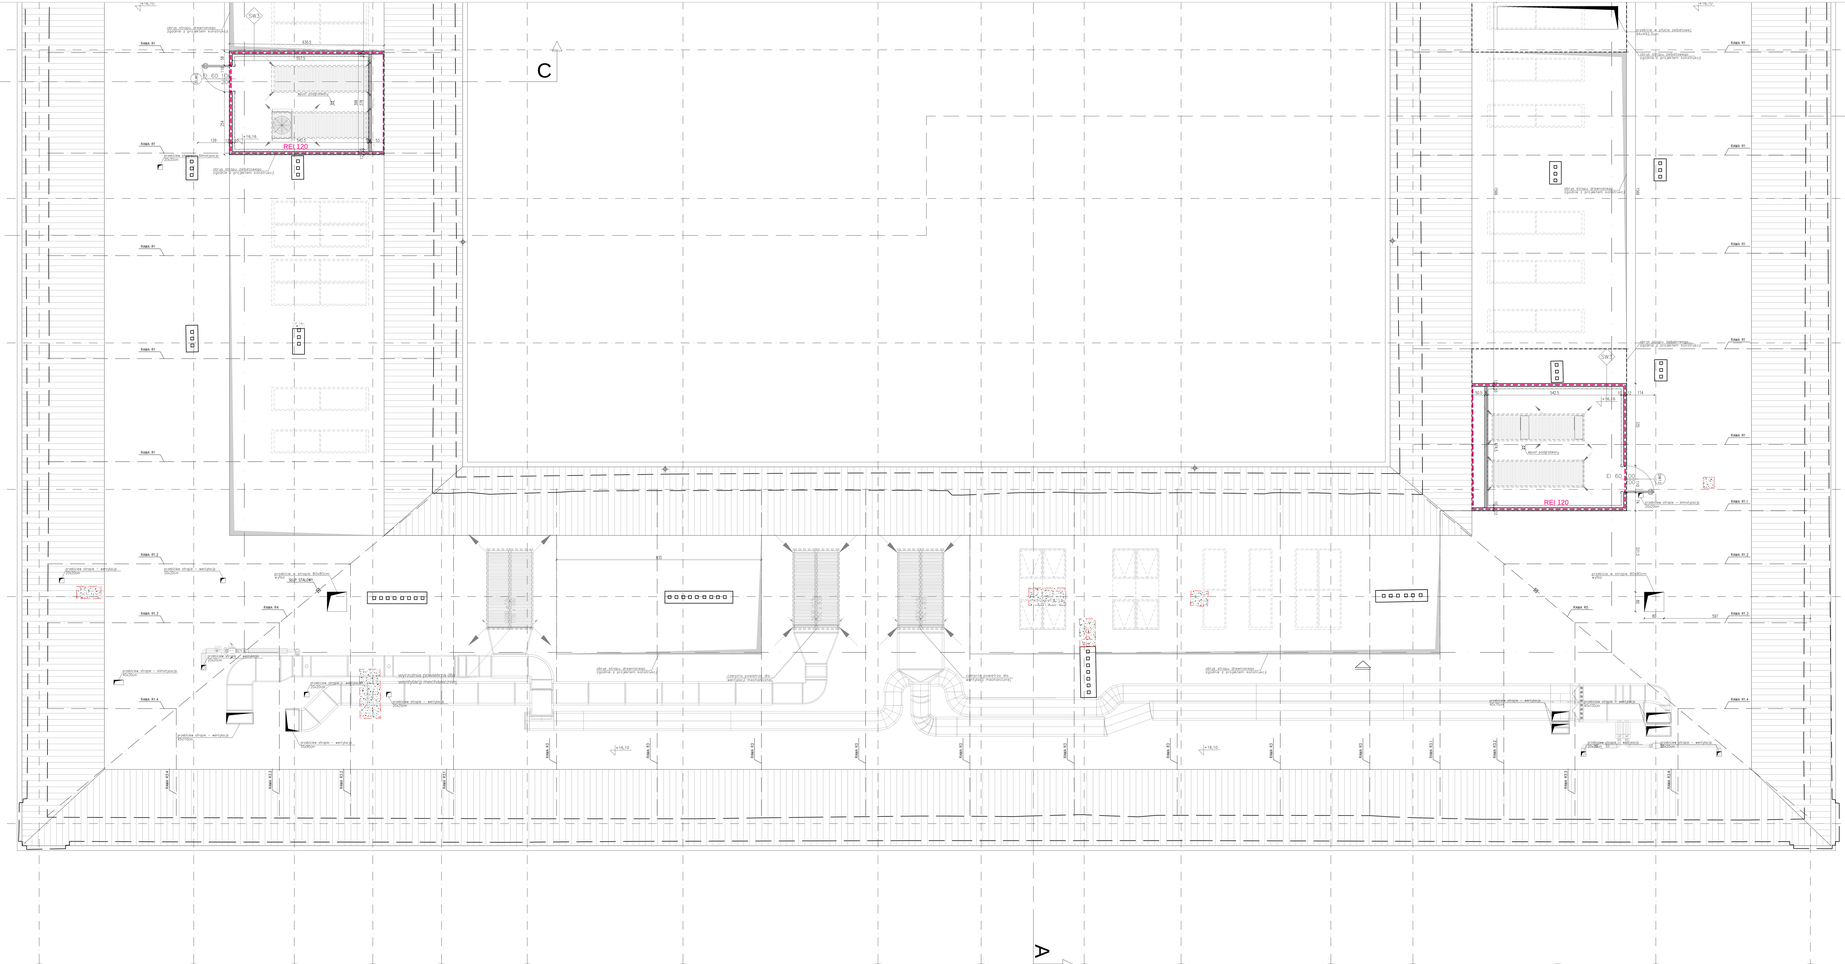

LEGENDA

RZFS — PROJEKTOWANE HYDRANTY

ŚCIANY REI 60, GR. 25CM — ŚCIANY O CIĘŻARZE POWIERZCHNIOWYM OD CIĘŻARU DO 30 DO 0 CIĘŻARU DO 30

ŚCIANY REI 120, GR. 25CM — ŚCIANY O CIĘŻARZE POWIERZCHNIOWYM OD CIĘŻARU DO 30 DO 0 CIĘŻARU DO 30

STREFY POŻAROWE (SUE, ZL)

WEJŚCIA DO BUDYNKU

ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

OPCJOWO ZAPROJEKTOWANE — PROJEKTOWANE WYBUDZENIA

NIEMIE PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE

NIEMIE PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PŁYT GKF

OPIS ŚCIAN

ŚCIANA WEWNĘTRZNA
STRUKTURA:
- tynk wewnętrzny mineralny, do renowacji
- pustka powietrzna 2 cm
- tynk wewnętrzny mineralny, do renowacji

ŚCIANA WEWNĘTRZNA
STRUKTURA: ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
- tynk wewnętrzny mineralny, do renowacji
- pustka powietrzna 2 cm - wentylacja grawitacyjna
- tynk wewnętrzny mineralny, do renowacji

W bezpośrednim przemieszczeniach modrzyć w miejscu pokłucia płytek ceramicznych tynk mineralne podlegał zamalowaniu zatartym na zatrzo, w miejscach ustaszenia podlegą po ścianach zamalowane wzmocnienia z wklejoną siatką z włókna szklanego

ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr 12,5 cm
STRUKTURA:
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko
- wyrobisko betonowe - wymagane wzmocnienie siatką
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko

W bezpośrednim przemieszczeniach modrzyć w miejscu pokłucia płytek ceramicznych tynk mineralne podlegał zamalowaniu zatartym na zatrzo, w miejscach ustaszenia podlegą po ścianach zamalowane wzmocnienia z wklejoną siatką z włókna szklanego

ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr 12,5 cm Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ
STRUKTURA:
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko 12,5 cm
- wyrobisko betonowe
- izolacja termiczna z EPS/XPS 12,0 cm
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko

ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr 12,5 cm Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ
STRUKTURA:
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko 12,5 cm
- wyrobisko betonowe
- izolacja termiczna z EPS/XPS 12,0 cm
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko

ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr 8,5 cm Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ
STRUKTURA:
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko 8,5 cm
- wyrobisko betonowe
- izolacja termiczna z EPS/XPS 8,0 cm
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko

ŚCIANA WEWNĘTRZNA GKF
STRUKTURA:
- płyta gkf 2x1,25 cm
- ruszt z profili aluminiowych 7,5 cm
- płyta gkf 2x1,25 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA
STRUKTURA: BLOCZKI SZKLANE
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko
- bloczki szklane 20 x 20 x 20 cm 20,0 cm
- tynk cementowo - wapienny, zatarty na gładko

ŚCIANA WEWNĘTRZNA
STRUKTURA:
- tynk mineralny - wymaga wzmocnienia siatką z włókna szklanego, gr. 1 do 3 cm
- pustka powietrzna - wentylacja grawitacyjna - przestrzeń wzgląd, gr. przestrzeń
- tynk wewnętrzny mineralny, do renowacji

ŚCIANA DZIAŁOWA
STRUKTURA: PŁYTA GKF
- zewnętrzny tynk mineralny na siatce zbrojeniowej tynku mineralnego, gr. 1 do 3 cm
- pustka powietrzna - wentylacja grawitacyjna - przestrzeń wzgląd, gr. przestrzeń
- tynk wewnętrzny mineralny, do renowacji

W bezpośrednim przemieszczeniach modrzyć w miejscu pokłucia płytek ceramicznych tynk mineralne podlegał zamalowaniu zatartym na zatrzo, w miejscach ustaszenia podlegą po ścianach zamalowane wzmocnienia z wklejoną siatką z włókna szklanego

UWAGA:

PROJEKT WYKONANY W OPARCIU O AKMENTARZACJĘ Z PRZEKAZU TECHNICZNEGO NIE WSZYSTKIE POMIARY MOGŁY ZOSTAĆ WYKONANE BEZPOŚREDNIO.
WYMIARY ORAZ KOTY WYSKOKOŚCIOWE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTOŚCI. RÓŻNICE TA NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY DO ROSZCZEŃ. W PRZYPADKU WYKONANIA STRUCHNI NIEZNORMALNYCH I ROZYWAŃ SCIAN KAŻDY NIEZGODNY POMIAR WYSKOKOŚCI W PRZEKRÓJU BAŻE SIĘ SPRAWDZIĆ I ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI NA BIEŻĄCO W ODDZIAŁOWIU I PROJEKTANTEM.

WYKONANIE ZGŁOSZENIAMI JEST DOKŁADNIE DEFINIOWAĆ PRZEZ PRZEDSTAWIENIE PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY. A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAŻIĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI TYLKOŚĆ NORMY ORAZ ZASADAMI DB SZTUKA BUDOWLANA.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, CO, ELEKTRYCZNYCH, INSTYTUCJA ALARMETYCZNYCH.

DODATKOWE INFORMACJE PROJEKTOWE ZOSTAŁY ZAWARTE NA RYSUNKACH POSZCZÓLNYCH BRANŻY ARCHITEKTONICZNYCH.
WYMIARY PODANE PRZYJMIĘ OKREŚLĄ O ORDONAŁU BALUSTRAD, KAMIENNIKA ORAZ NA RZTALACH ARCHITEKTONICZNYCH.

WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH. CHYBA ŻE JEST TO ZZNACZONE INACZEJ.

- NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.

- NIE NALEŻY ZEMIERZNIĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEZ LICZYĆ NA PODSTAWIE RYSUNKU.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA SKRZYCHLENIEM NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZWROCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA I CELEM UZYSKANIA INFORMACJI Z LAB PROJEKTU ZAMIERZCZY.

- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEŻY WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW BRANŻOWYCH NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH OZNACZONO JEDYNIE LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.

- WSZYSTKIE BALUSTRADY WYSOKOŚCI MIN. 110 CM.

- ELEMENTY OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ STALOWE WYKONAĆ Z STALI NIERDZEWNEJ LUB OCYNKOWANEJ AD NIEDRAWA KOLOROW Z PALETY RAL.

WSZYSTKIE MATERIAŁY I ELEMENTY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA NA BUDOWNICTWIE MAMY DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA NA BUDOWNICTWIE MAMY DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA NA BUDOWNICTWIE MAMY DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA NA BUDOWNICTWIE ORAZ POSIADAJĄ WYMAGANE ATESTY I ZGODY NA ICH STOSOWANIE.

- POZIOM PORÓWNAWCZY WYNOSI 20,00 = 255,50mnpm, PRZEKŁADNIA 1:1 W TERENIE POZIOM WYKONAWCZEGO MUSZĄ PODLEGAĆ POSZCZÓLNYCH PARTERÓW.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWIĄ PRZEDMIARY ROBÓT I ZESTAWIENIE STOLARKI 2011 r. OPRACOWANY PRZEZ: PHU PROJEKT MICHA STUDIO mgr inż. arch. Małgorzata Dziedzic-Ługowska MA/0008

WSZYSTKIE WADY LUB/TYB W PROJEKCIE STANOWIĄ WYŁĄCZNIE O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ ZMIANY TYPU MATERIAŁÓW I ZAŁĄCZENIEM WŁAŚCIWYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TECHNICZNE I HIGIENICZNE MATERIAŁY I URZĄDZENIA MAJĄ BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOWI I ZATWIERDZONE PISEMNIE. WYŁĄCZNIE OTRZYMANIA OREZ WYRAŻAJĄ SPOROZDZENIA DOKUMENTACJA ZAMIERZAŁ KTÓRA POSIADA LEGITYMACJA Z DLOWANIA PROJEKTANTAM

Projekt:
Projekt zamienny remontu konserwatorskiego oraz przebudowy budynku Akademii Zamojskiej wpisanego do rejestru zabytków w zakresie: zmiany zagospodarowania strefy/dziedzińca, wzdłuż terenu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, funkcjonalnego pomieszczeń na poddaszu oraz zmiany układu okien dachowych i otworów technicznych na dachu od strony dziedzińca

Etap: III

Adres:
ul. ks. nr 1/26
ul.Akademicka 8,
Zamość

Inwestor:
MIASTO ZAMOŚĆ
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

Biuro Projektowe:
GORYCKI & SZNYTERMAN
ARCHITEKTURA I PROJEKTOWANIE
HEADFIRST TECHNOLOGIES
Goryckі & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 58 00-877 Warszawa
tel. 022 358 23 00, fax 022 358 23 00
www.bpp.pl

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
71-004 Szczecin, Wyspiańskiego 7, tel./fax 091 432 12 00, www.arkona.com.pl

New Amsterdam
ul. Wilhelma 14 Warszawa
T. (+48 22) 111 22 33 www.newamsterdam.com.pl

Kierownik projektu:
mgr inż. arch. Tadeusz Nowak
Projektant:
Jan Nowak
Branża architektura – Projektant:
mgr inż. Paweł Sztolberger
nr uprawnień:
RP-UPRAWNIENIA 123/2007
Branża konstrukcja – Projektant:
mgr inż. arch. Dominika Frankowska
nr uprawnień:
MP/0041/2005/03
Branża architektura – Sprawdzający:
mgr inż. Andrzej Janusz Barnat
nr uprawnień:
RP-UPR 151/81
Nazwa rysunku: RZUT STRYCHU - SEKCJA A

Data	Skala	Format
02.2019	1:50	2(594x841)

Faza Projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rysunku: PWIA-06-ZAM