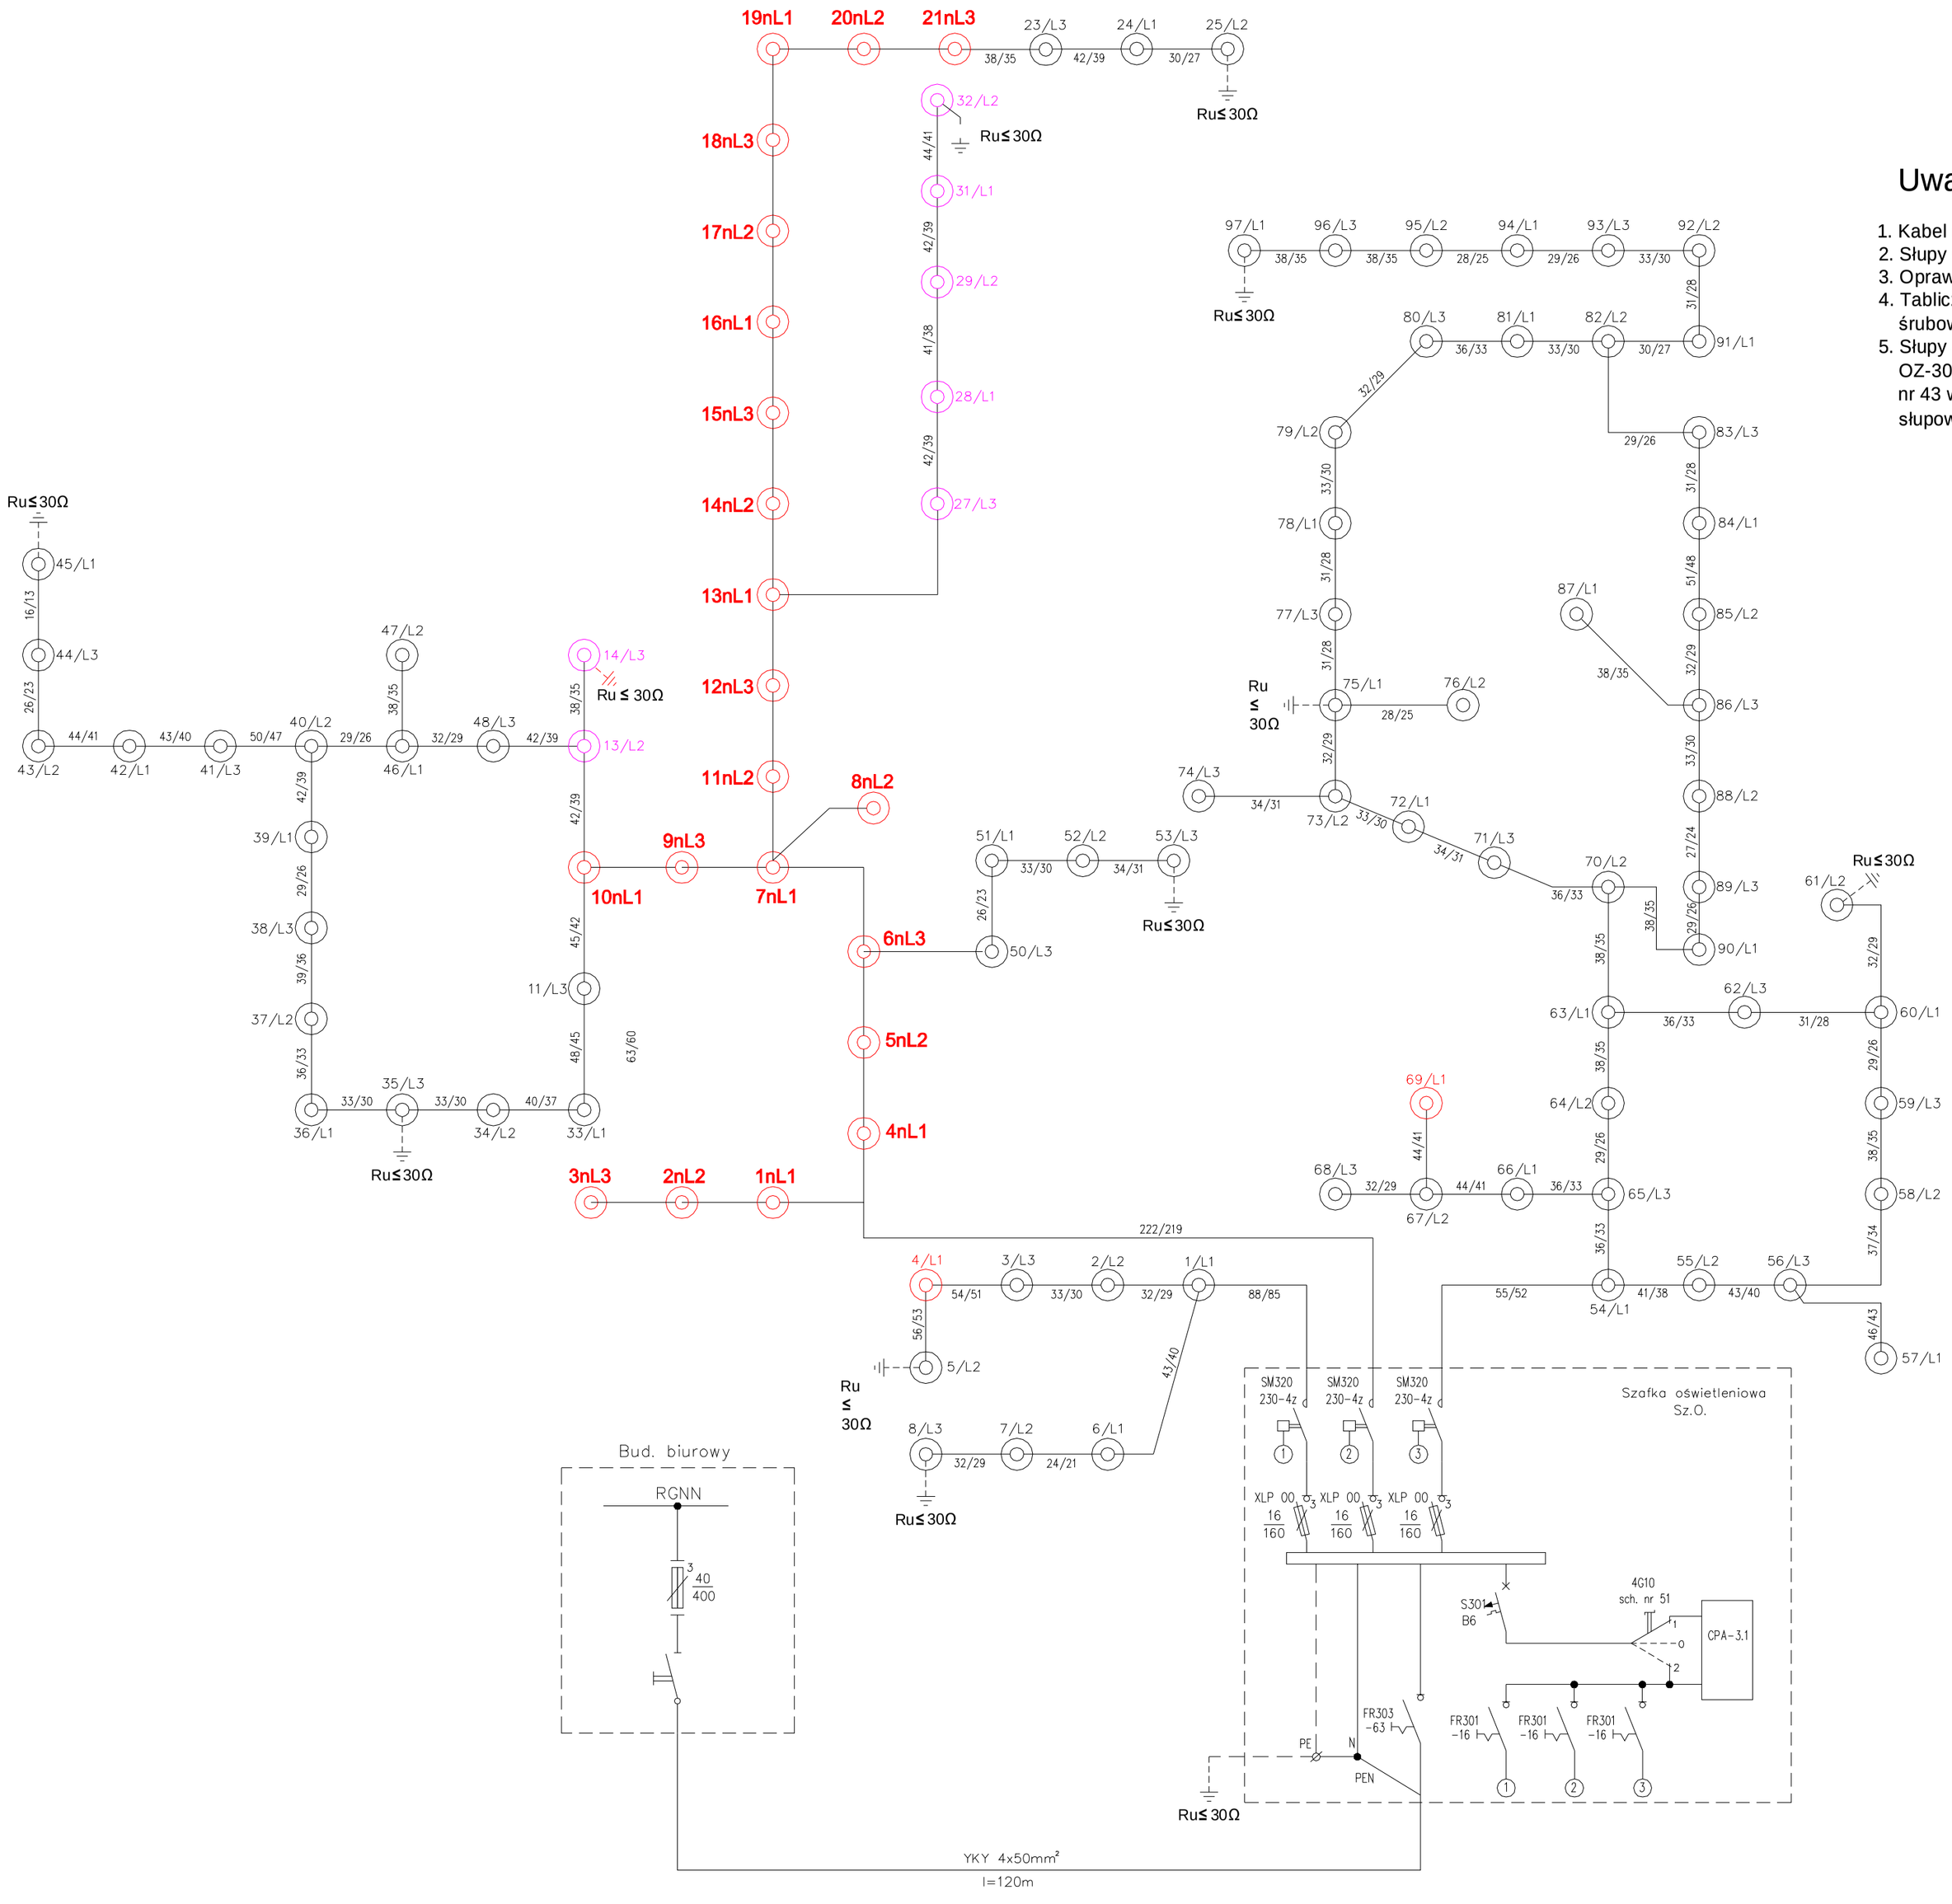

Uwagi:

1. Kabel obwodów oświetlenia YKY5x16mm^2/1kV.
2. Słupy stalowe - ocynkowane wys. 6m na fundamentach prefabrykowanych F100.
3. Oprawy typu ZHD1 - 100, kl. izol. II (ELGO) z lapmą sodową SON - TPP 70W.
4. Tabliczki bezpiecznikowe z tworzyw termoutwardzalnych II kl. izolacji, ze złączkami śrubowymi M8 wyposażone w wyłączniki S301 B6.
5. Słupy 44 i 45 ogrodowe (ROSA) Sop 600K, czarne z fundamentem B11 z oprawką OZ-300/350 do kloszy z kołnierzem z żarówką 75W, E27. Zasilanie ze słupa nr 43 wykonać kablem YKY 3x4mm^2/1kV wyprowadzonym z zabezpieczenia w złączu słupowym.

TN-C-S	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

Inwestor:
Miasto Zamość
Ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

Biuro projektowe:
RYSY ARCHITEKCI
ul. Topolowa 2/91
05-500 Mysiadło

Tytuł opracowania:
Rozbudowa ogrodu zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu. Ul. Szczebrzeska 12, 22-400 Zamość.

Tom: 1/9 | **PROJEKT ZAGOSPODAOWANIA TERENU**

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa rysunku:
Instalacja Oświetleniowa - Schemat instalacji Zmodyfikowanej

Projektant:
mgr inż. Sławomir Radziszewski
Nr uprawnień: MAZ/0540/POOE/14
Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. Mirosław Konca
Nr uprawnień: CIE13/86
Podpis:

Opracowanie:

Nr rysunku: **ZOO_PB_PZT_162**
Skala: 1:-

Data opracowania: Kwiecień 2017
Rewizja: