


**RYSY Architekci**

ul. Topolowa 2/91  
05-500 Mysiadło

Zamość, 2017-01-11

Znak pisma : VWSD/ZZ/ 31 /2017

Dotyczy : rozbudowy Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Millera w Zamościu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04 stycznia 2016 r. VEOLIA Wschód Spółka z o.o. Zakład Zamość informuje, że na załączonych planach sytuacyjnych oznaczyła kolorem fioletowym sieci ciepłownicze i przyłącza będące jej własnością.

Planowana inwestycja winna uwzględniać przebieg istniejących sieci ciepłowniczych i przyłączy, będących i nie będących własnością VEOLIA Wschód Spółka z o.o., i zewnętrznych instalacji odbiorczych tj. sieci ciepłowniczych i przyłączy za grupowymi węzłami wymiennikowymi, nie będących własnością VEOLIA Wschód Spółka z o.o., zwanych poniżej łącznie sieciami ciepłowniczymi, w szczególności :

- zachować odległości min. 2,0 m od obrysu istniejących sieci ciepłowniczych prowadzonych w kanałach podziemnych lub z rur preizolowanych do obrysu fundamentów budynków przy układaniu sieci ciepłowniczych na równi lub powyżej podstawy fundamentów budynków. Przy układaniu sieci ciepłowniczych poniżej podstawy fundamentów budynków, w zależności od głębokości posadowienia sieci ciepłowniczej i fundamentów budynków odległość ta winna uwzględniać kąt zsypu naturalnego od poziomu i winna być powiększona o min. 0,5 m.
- dla sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych minimalna odległość od wierzchu sieci ciepłowniczej do powierzchni terenu winna wynosić min. 0,4 m, a w przypadku prowadzenia pod drogami minimalna odległość 0,4 m mierzona jest od wierzchu sieci ciepłowniczej do podstawy nawierzchni drogi.
- W przypadku sieci ciepłowniczych w kanałach podziemnych minimalna odległość od wierzchu kanału do powierzchni terenu winna uwzględniać jego budowę, a w razie konieczności należy przewidzieć jego wzmocnienie.
- projektowana powierzchnia terenu nad istniejącymi sieciami ciepłowniczymi w odległościach po min. 2,0 m liczonych od jej obrysu z każdej jej strony winna być łatwo rozbieralna i umożliwiać łatwy dostęp do sieci ciepłowniczej, nie może go utrudniać ze względu na swoje właściwości,
- niezalecane jest usuwanie ewentualnych kolizji istniejących sieci ciepłowniczych z projektowanymi budynkami lub elementami zagospodarowania terenu, poprzez jej przebudowę, która polegać będzie na zmianie jej trasy, powodującej zwiększenie jej długości o więcej niż 5 %.

Na każdą planowaną zmianę trasy sieci ciepłowniczej należy uzyskać odrębne warunki techniczne jej przebudowy, w których zawarte będą szczegółowe wymagania.

Veolia Wschód Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość  
tel. +48 84 638 64 41 - fax: +48 84 638 67 82, e-mail: veoliawschod@veolia.com  
Kapitał zakładowy: 72 043 050 zł | NIP: 922-00-03-465 | REGON: 950016528  
KRS: 0000049465 Sąd Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Konto: 10 1940 1210 0103 1434 0010 0000

www.veolaterm.pl  
www.veolia.pl

Zakład Kraśnik, ul. Fabryczna 6,  
23-210 Kraśnik, tel.: 81 826 04 50  
Zakład Świdnik, ul. Zwirki i Wigury 1,  
21-045 Świdnik, tel.: 81 751 36 11  
Zakład Zamość, ul. Hrubieszowska 173,  
22-400 Zamość, tel. 84 638 64 41  
Zakład Międzyrzec Podlaski, ul. Kościuszki 105,  
21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 83 371 73 84




- istniejąca sieć ciepłownicza zlokalizowana pod projektowanymi wybiegami hodowlanymi i wolierami winna być zabezpieczona przed uszkodzeniem i należy zapewnić do niej dostęp w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem i konserwacją.
- powstrzymanie się od dokonywania jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów głęboko korzeniących się na trasie przebiegu sieci ciepłowniczej, i pasie przyległym szerokości 2,0 m z każdej strony.
- na Inwestorze spoczywa obowiązek powiadamiania VEOLIA Wschód Sp. z o.o. Zakład Zamość o planowanych terminach wykonania robót budowlanych częściowych, zanikających i odbiorze końcowym.
- wszelkie terminy prób i odbiorów zgłaszać do VEOLIA Wschód Sp. z o.o. Zakład Zamość.
- VEOLIA Wschód Spółka z o.o. Zakład Zamość zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorach robót budowlanych częściowych, zanikających i odbiorze końcowym w przypadku prac powodujących zmiany zagospodarowania terenu.
- odbiorów dokonywać przy udziale i w obecności przedstawicieli VEOLIA Wschód Sp. z o.o. Zakład Zamość w przypadku przebudowy sieci ciepłowniczej.
- w przypadku uszkodzenia rurociągu lub obudowy kanałowej należy niezwłocznie powiadomić Pogotowie Ciepłownicze Nr 993 lub 600 090 709.
- projekt budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej uzgodnić w VEOLIA Wschód Sp. z o.o. Zakład Zamość.
- przewidzieć dwa egzemplarze projektu dla VEOLIA Wschód Sp. z o.o. Zakład Zamość.
- niniejsze warunki techniczne zachowują swoją ważność przez okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.


z poważaniem

DYREKTOR  
Zakładu Zamość  
Jerzy Serafin

Załącznik :

Plan sytuacyjny - 1 kpl.

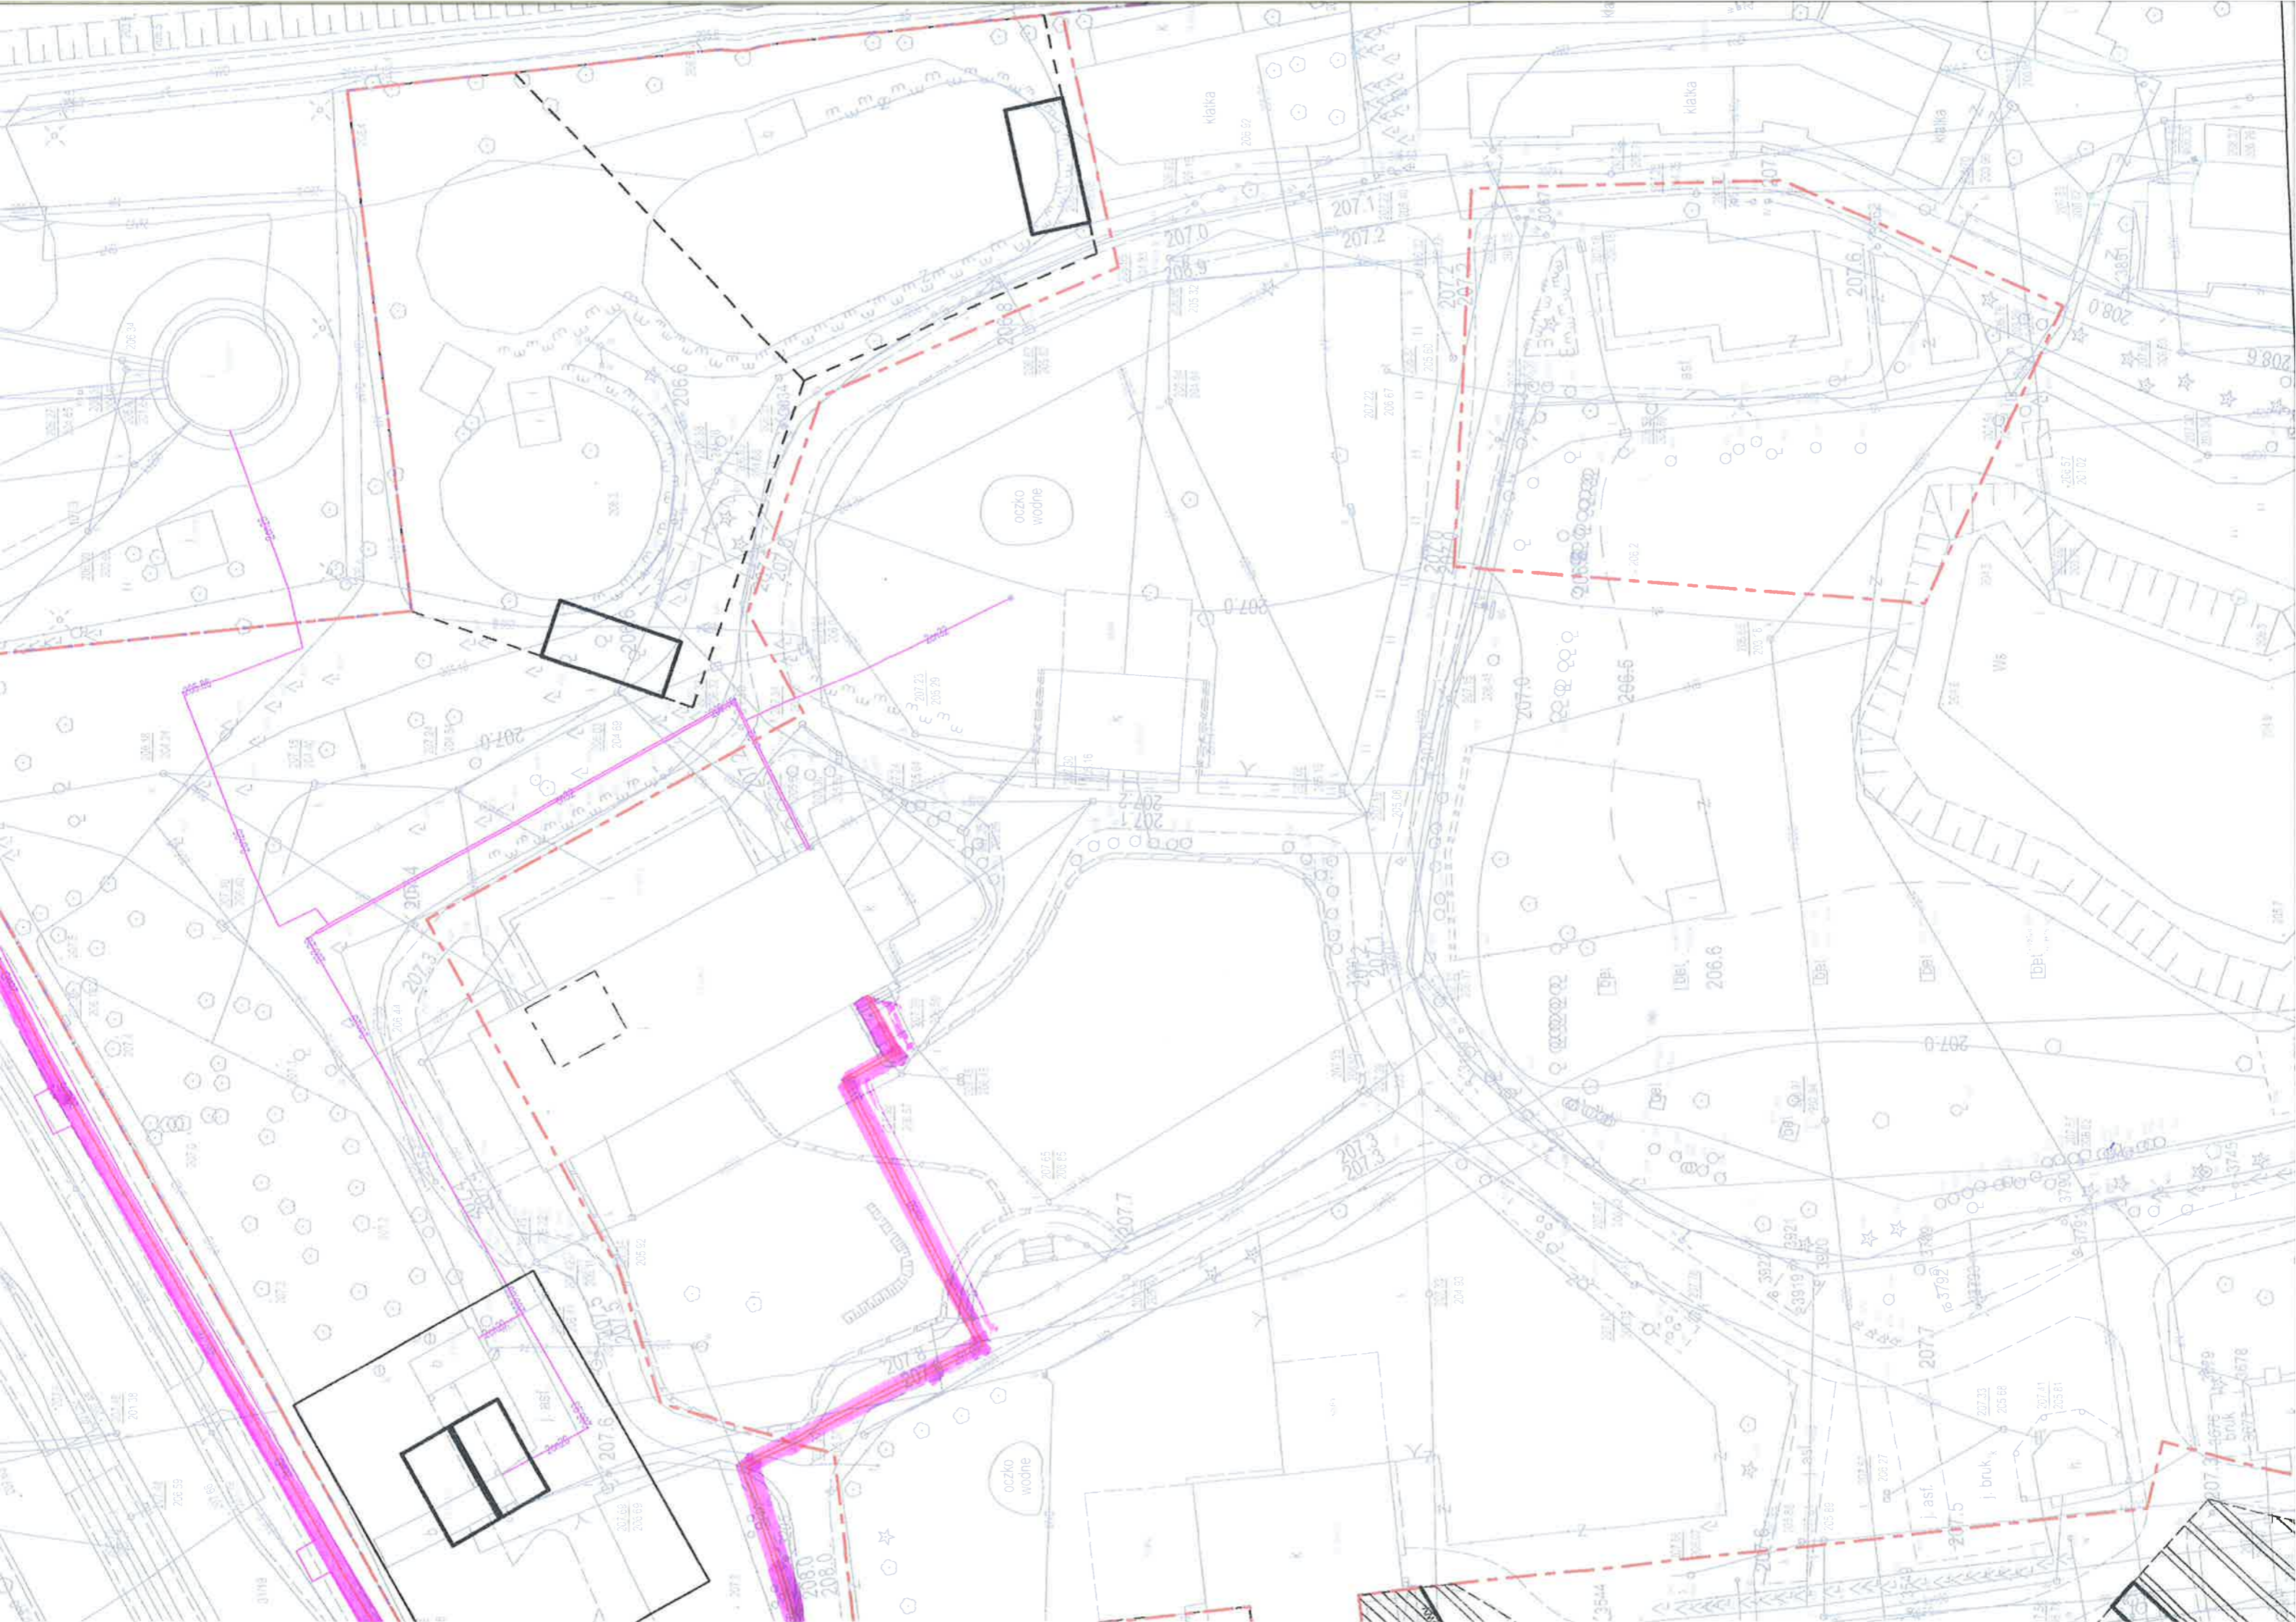

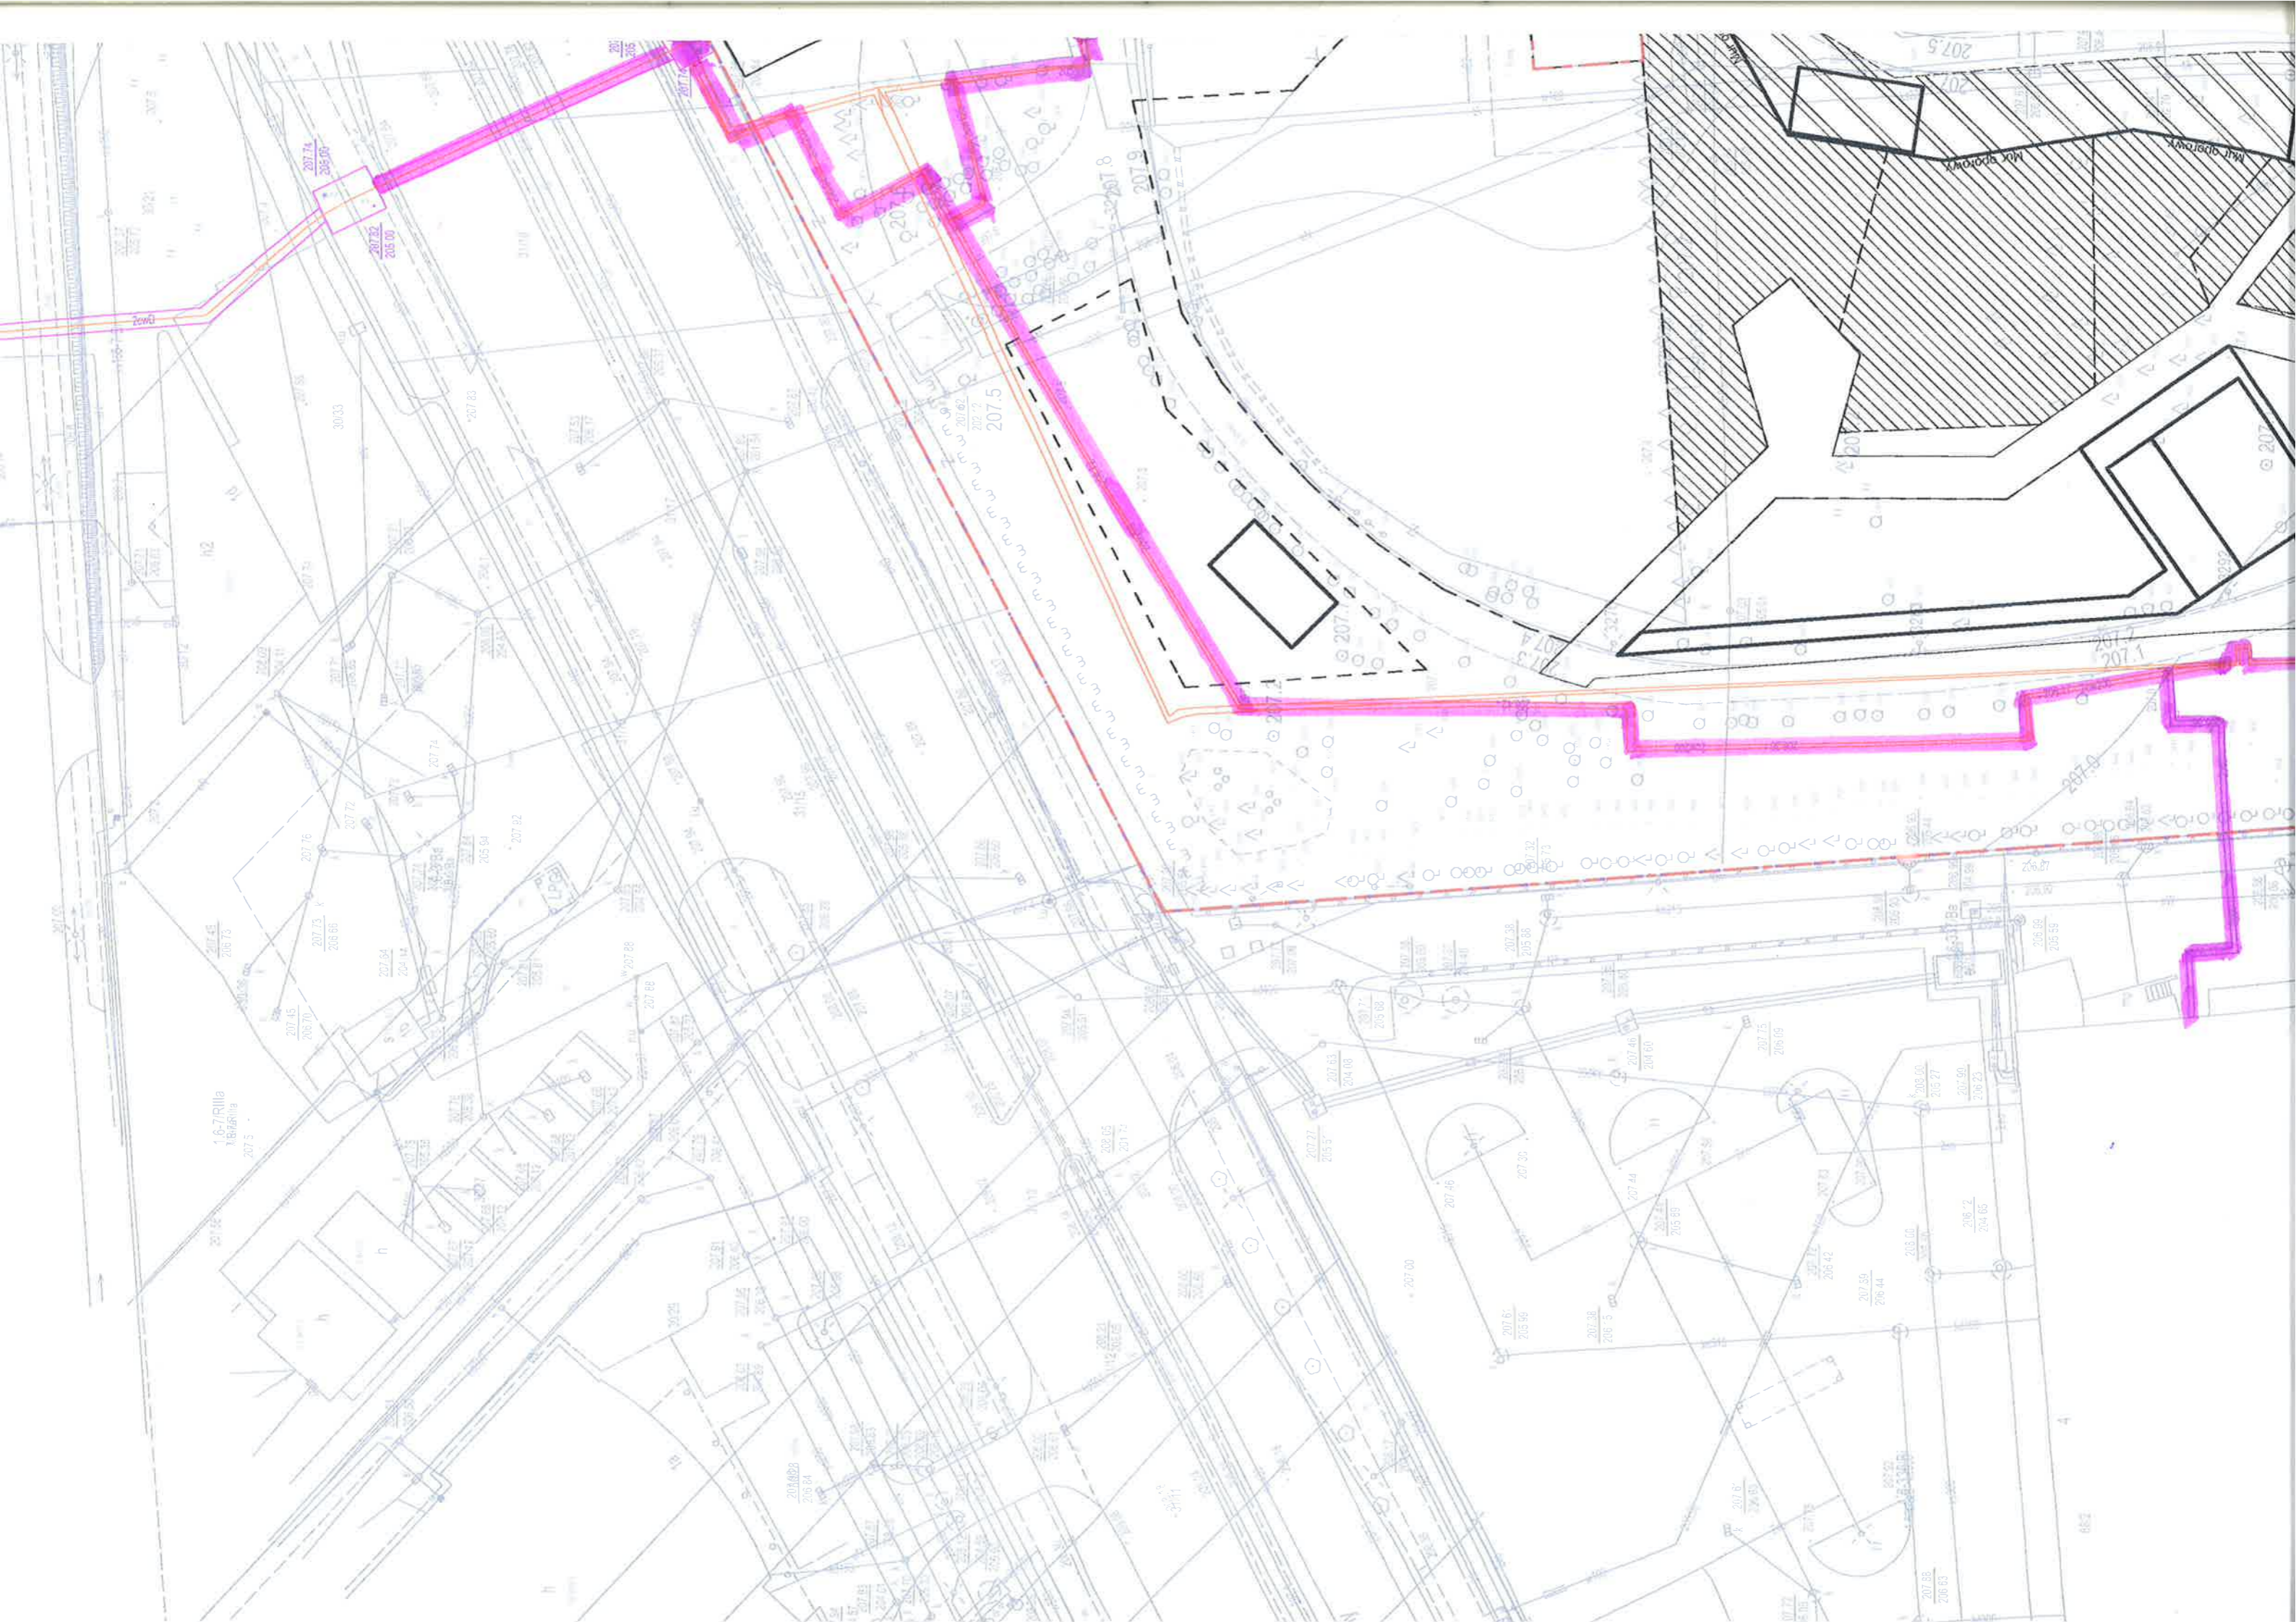

1.6-7/111a  
18468/119

